
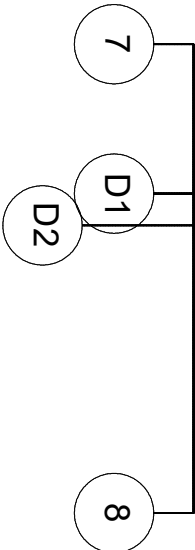


Rzędna terenu projektowanego	130,00	140,20	136,00	136,00	140,40
Rzędna góry rurociągu [m]	138,40	132,60	132,60	138,60	
Zagłębienie osi rurociągu	1,80	3,40	3,40	1,80	
Odległości [m]	41,54	12,95	67,96		
Średnice, materiał	160x9,5 PE100 SDR17	160x9,5 PE100 SDR17	160x9,5 PE100 SDR17	160x9,5 PE100 SDR17	160x9,5 PE100 SDR17
Spadek	14,0 %	0,0 %	8,8 %		

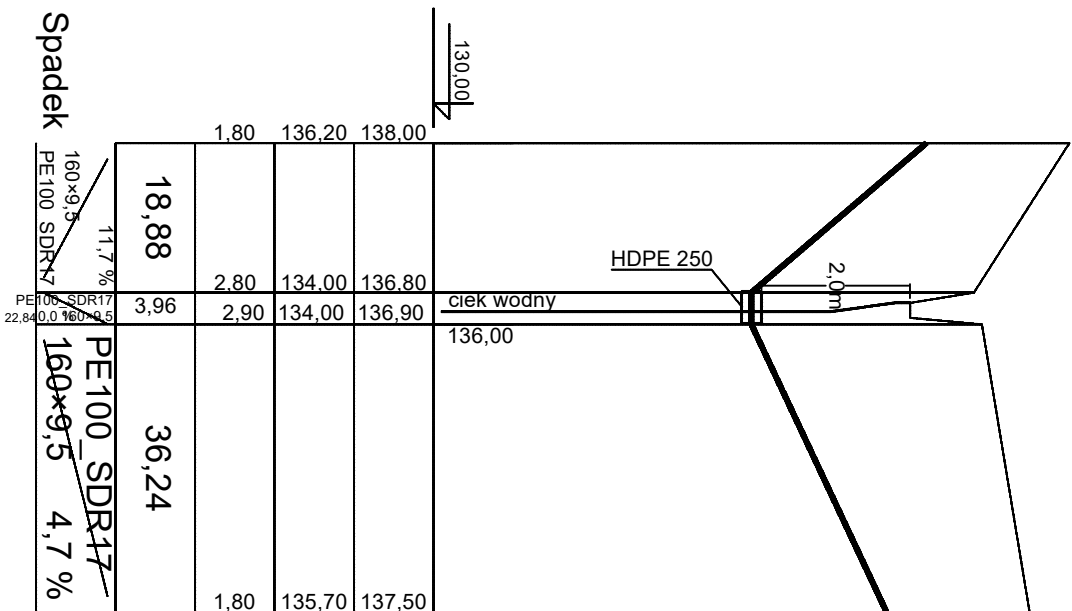

FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	SANITARNA
PRZEDMIOT INWESTYCJI	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki- Żegary oraz Folwark Berzłiki - Wigranice z budowa studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele - w Konstantynówce, gmina Sejny.	DATA	10.12.2020
ADRES	Radziucie, gm. Sejny działki 79/3, 54, 64, 24, 34.	SKALA	
NACZNA RYSUNKU	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	1:1000/100	
BRANŻA	PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	
SANITARNA	PROJEKTANT inż. Wojciech Konrad Wojtaniś nr upr. PDL/0046/PWOS/04		
	SPRAWDZAJĄCY inż. Zdzisław Urbanowicz nr upr. SUW-1/96		
			A3