


# RZUT PIWNIC

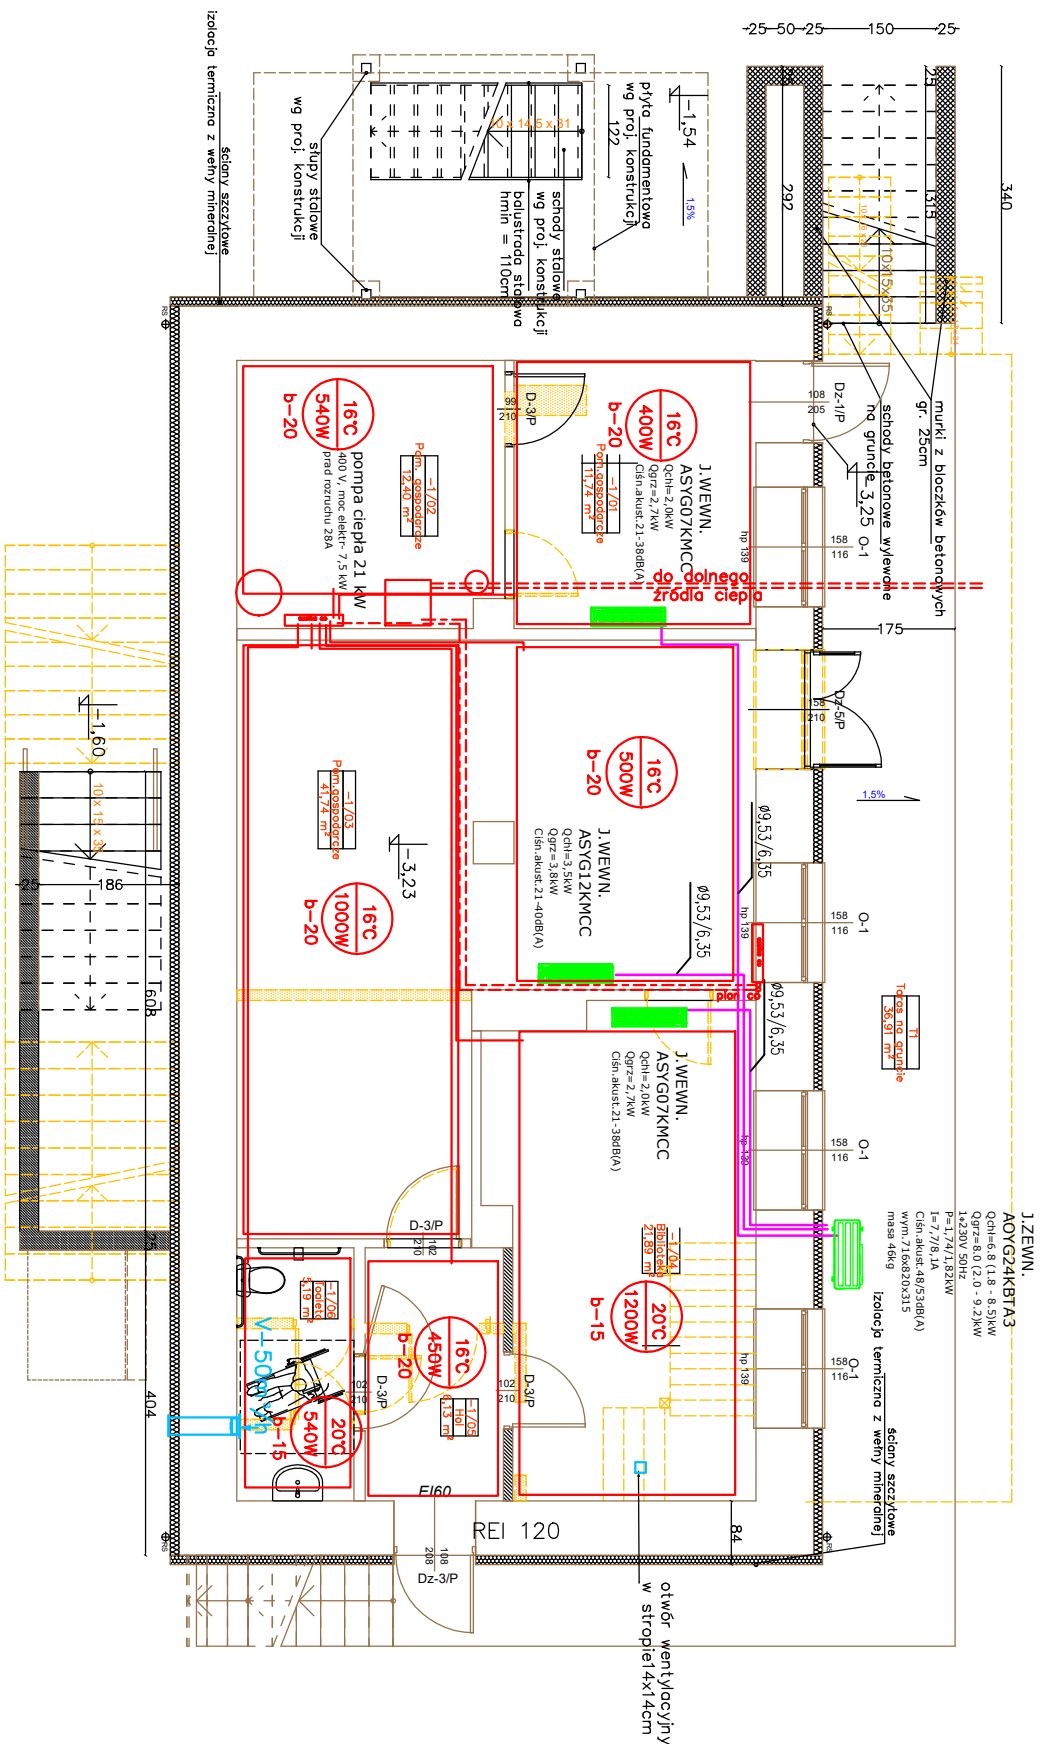

b-20 – zestaw rur ogrzewania podłogowego, rury PE-RT o średnicy 17x2,0mm

$V=50\text{m}^3/\text{h}$  – ilość powietrza do wymiany w stolarce okiennej zamontować nawietrzaki

Jednostka projektowa	e-System Elżbieta Andruszkiewicz Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol Email: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERNIKACH Berniki, dz nr 125/3, gmina Sejny
Etap opracowania	PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku	Rysunek zamienny
Projektant	Instalacja c.o. i klimatyzacja powietrza na Wojciech Komand Wolanis PD\10046PWOSJ04
Sprawdzający	mgr inż Dariusz Piszczatowski S10W7350
	24.10.2022
	S4