


ZK+TL


WGPPPOŻ

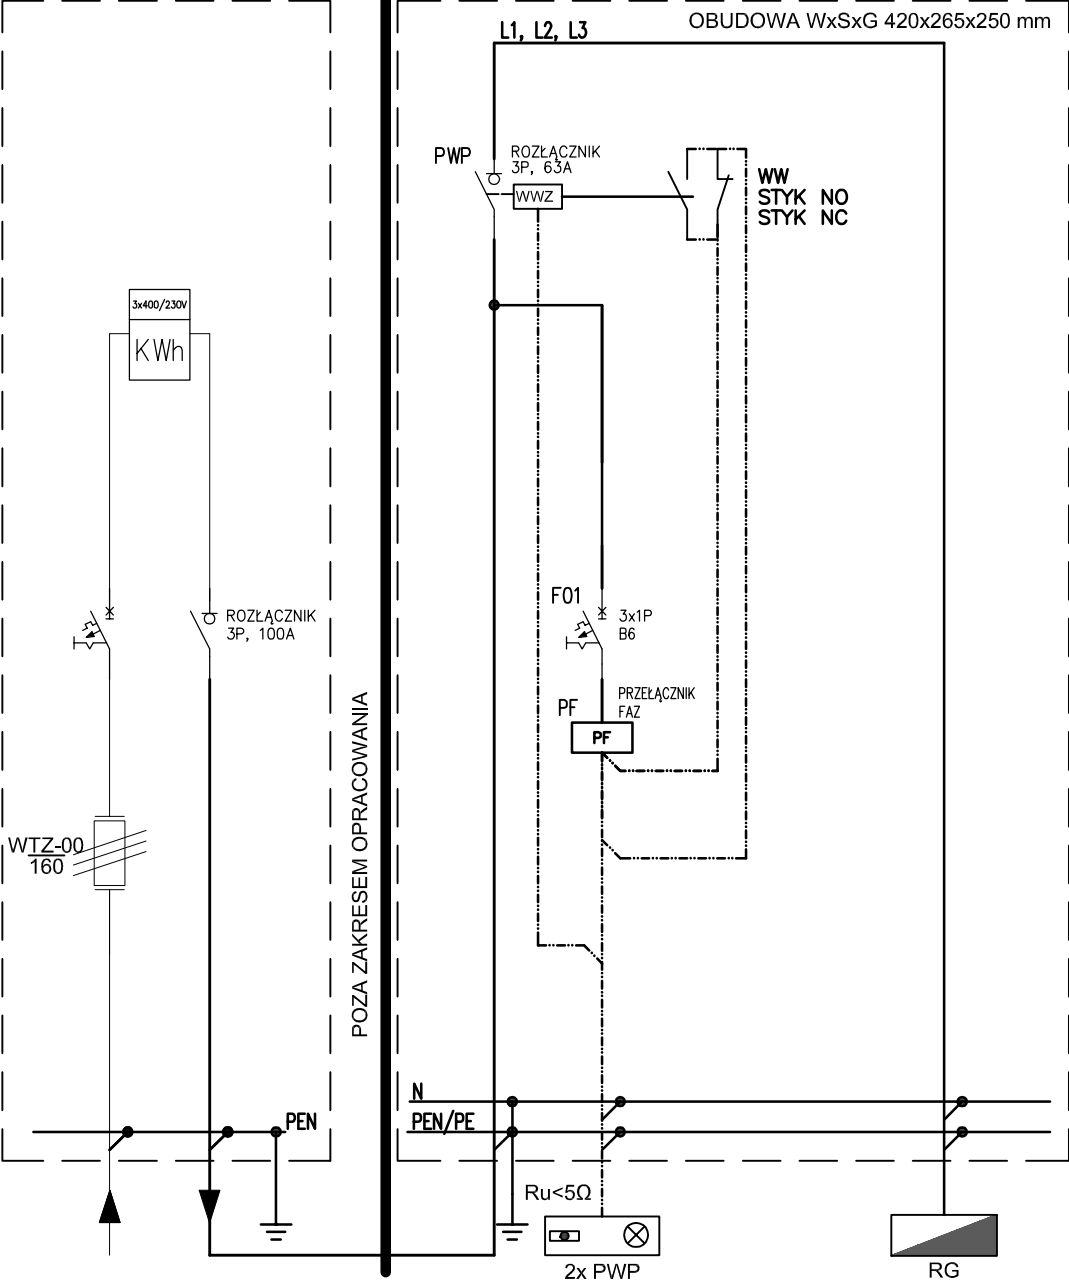

Numer obwodu	-	-	Przyciski PPOŻ+PWP	-
Opis	Złącze kablowe ZK+TLP	Główny wyl. prądu PWP	-	Zasilanie budynku
Moc [kW]/Prąd [A]	-	63 A	-	25,0 kW
Przewód	-	YKYżo 0,6/1 kV 4x25 mm	HDGs 300/500 V 5x1 mm	YKYżo 0,6/1 kV 5x25 mm
Nazwa obwodu	-	Zasilanie szafki WGPPPOŻ ze ZK+TLP	Wyłączenie PPOŻ budyńku	Zasilanie rozdzielńcy RG z szafki WGPPPOŻ


SCHEMAT UKŁADU WYŁĄCZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU

H1- CZERWONY - STAN DOZORU (OBECNOŚĆ NAPIĘCIA W BUDYNKU)
H2 - ZIELONY - STAN URUCHOMIENIA - ZADZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA PPOŻ (BRAK NAPIĘCIA W BUDYNKU)

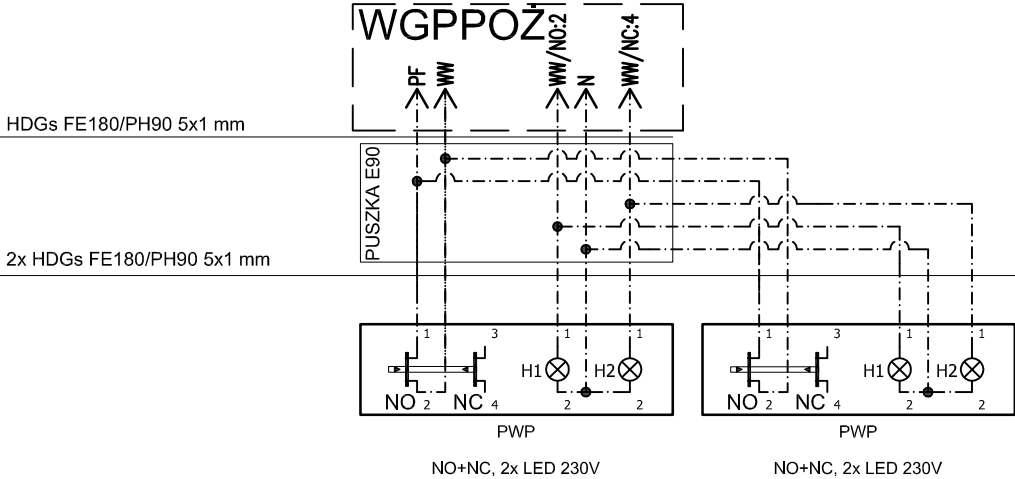

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

OBUDOWA WxSxG 420x265x250 mm

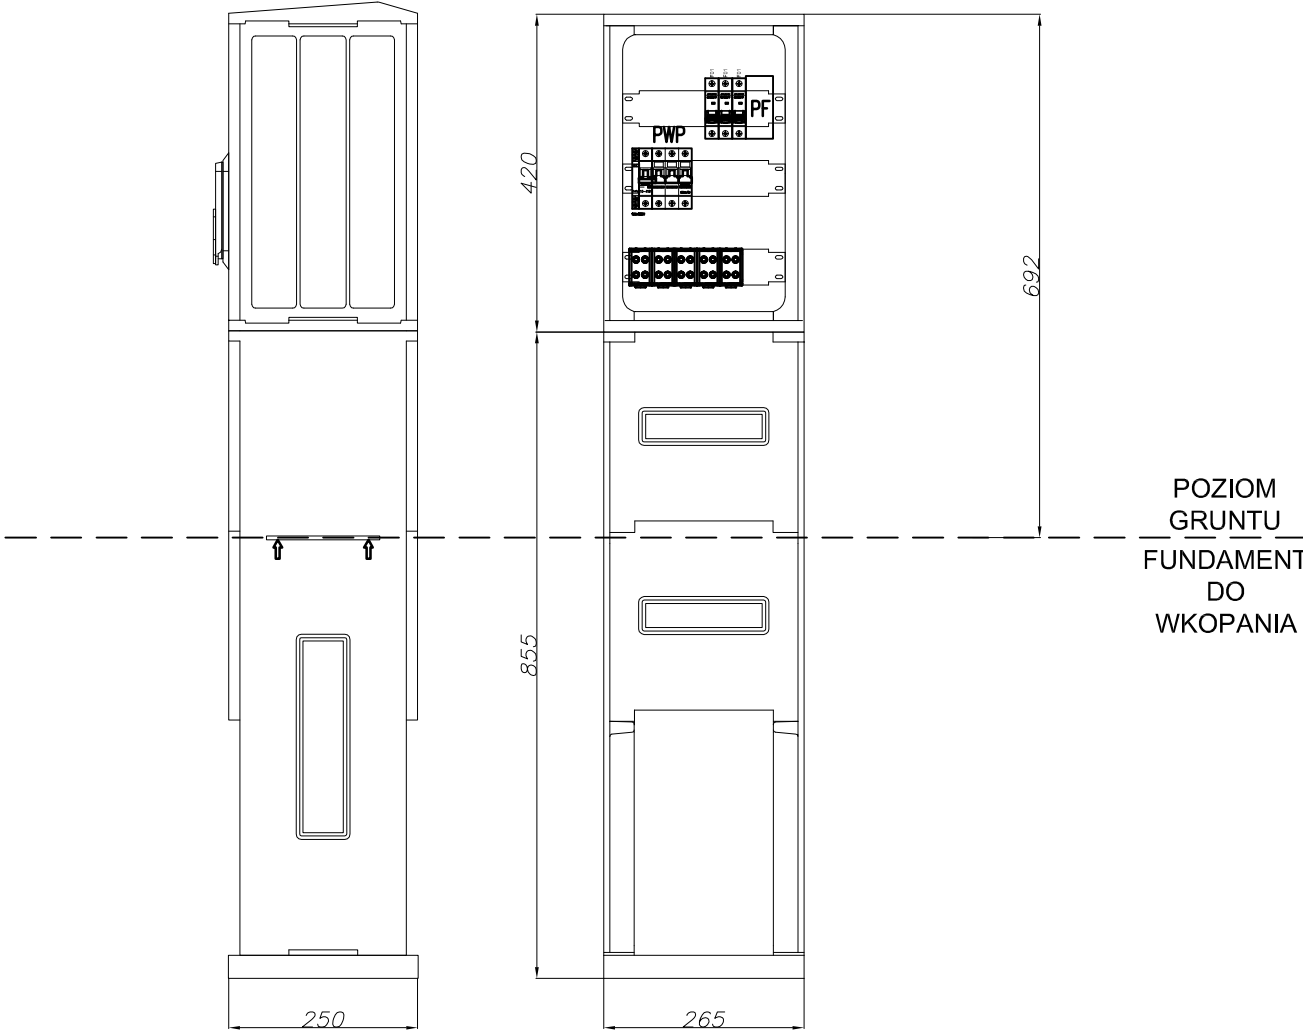

<div><div></div><div>PIOTR BARTOSZEWICZ</div></div> <div>ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu NIP:542-298-63-74 REGON: 360955697 www.elektris.eu</div>					
Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERŻNIKACH				
Inwestor	Urząd Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny				
Lokalizacja	Berżniki gm. Sejny				
Nr. ewid. gruntu	dz.nr 125/3, obręb ewidencyjny: 200905_2.0031 Berżniki				
Tytuł rysunku	SCHEMAT SZAFKI WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO - WGPPPOŻ				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Gołiński PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	17.02.2022	---	E-08
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374					