


RZUT PARTERU

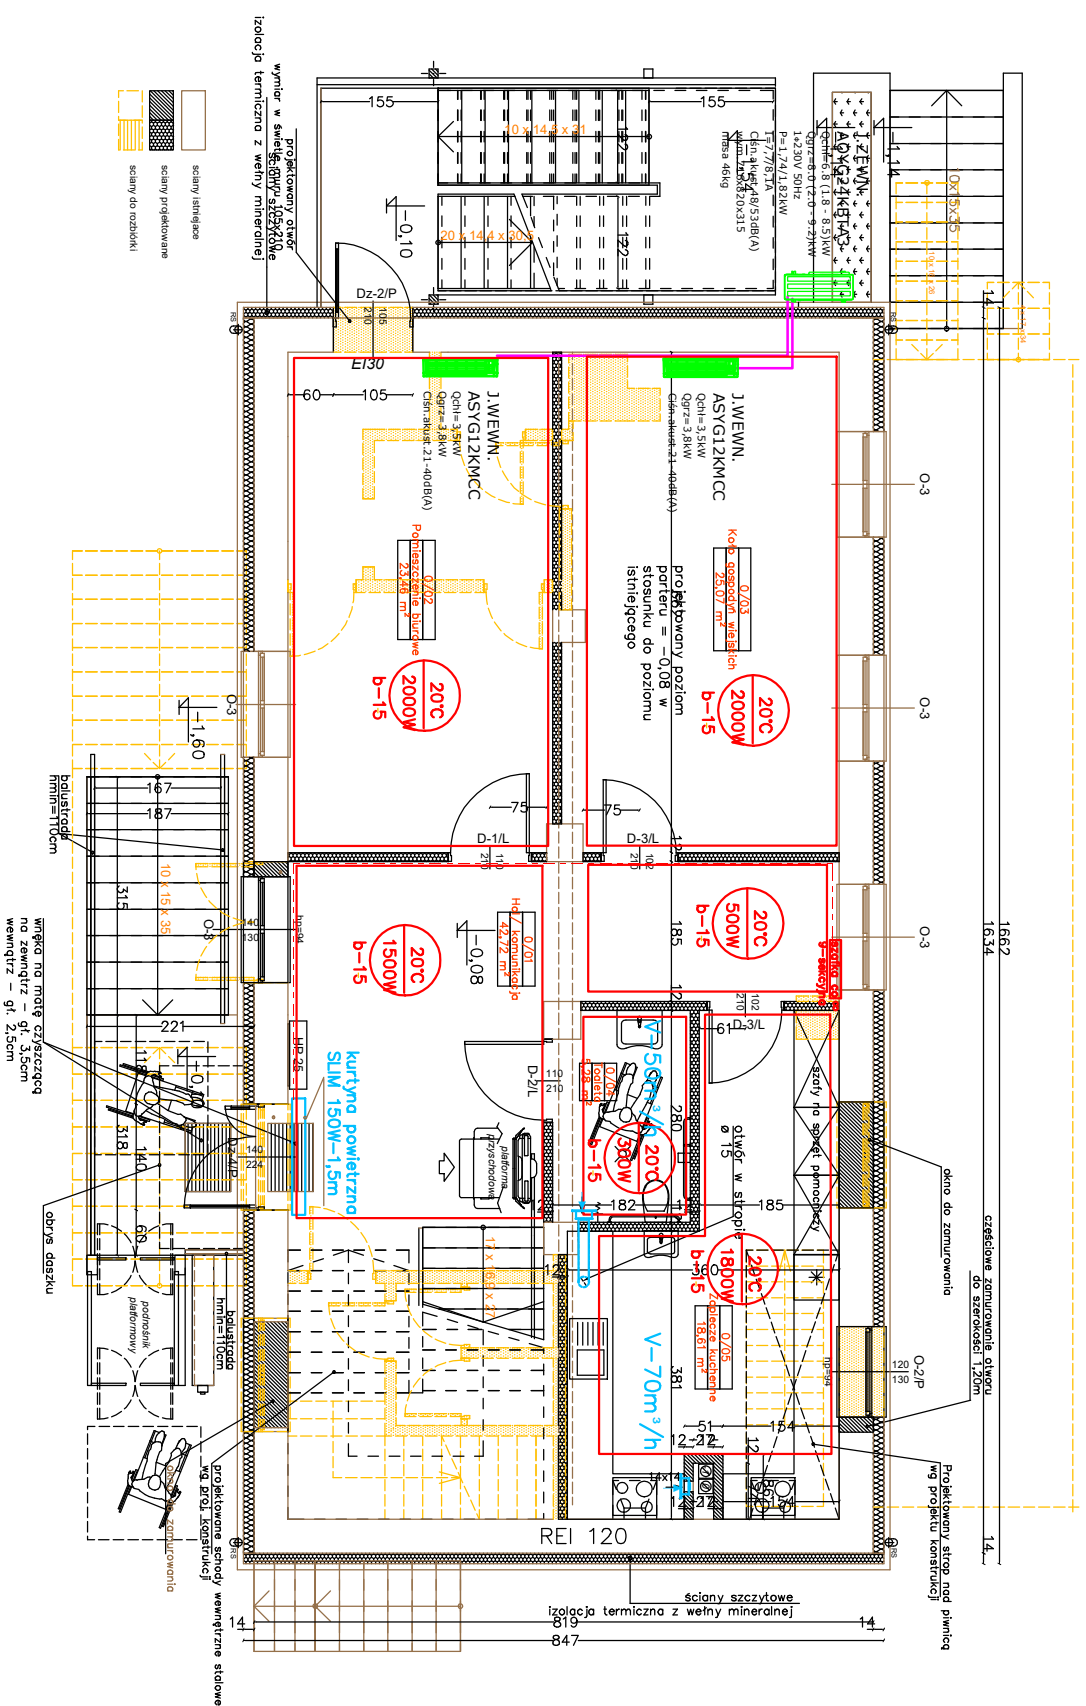

b-20 – rozstaw rur ogrzewania podłogowego, rury PE-RT o średnicy 17x2,0mm

$V=50\text{m}^3/\text{h}$ – ilość powietrza do wymiany w stolarce okiennej zamontować nawietrzaki

Jednostka projektowa	e-System Ezbietta Andruszkiewicz Mikolaiewo 10, 16-503 Krasnopol e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERZNIKACH Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny
Etap opracowania	PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku	Rysunek zamienny Instalacja c.o. i klimatyzacja parter
Projektant	na Wojciech Komrad Wołanisz POL/0046/PWOS04
Sprawdzający	mgr inż Dariusz Pruszałowski S04W7580
24.10.2022z	
S5	