




RZUT PIĘTRA

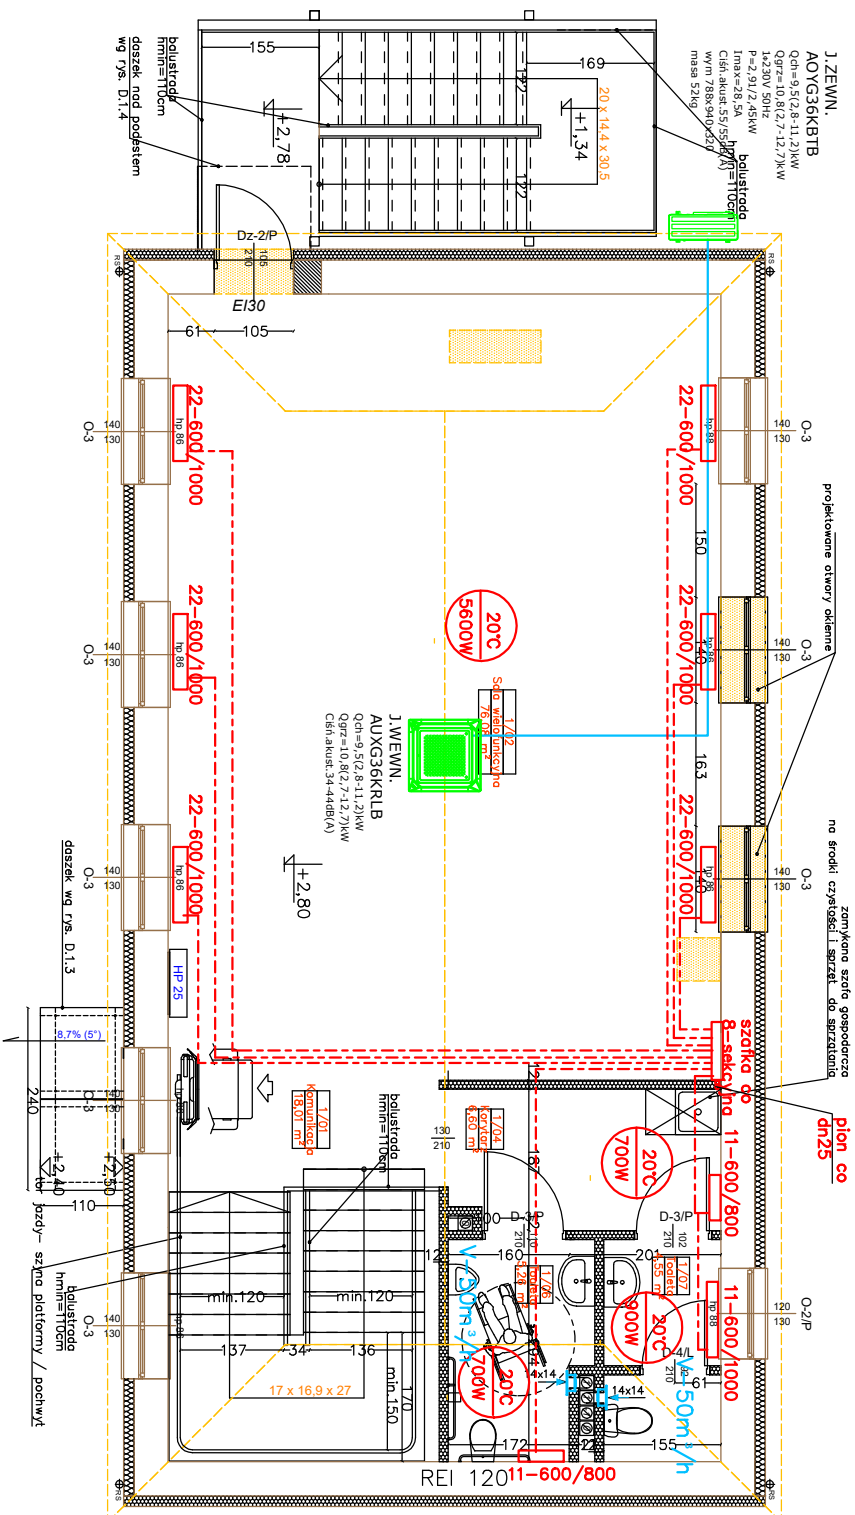

11-600/800-grzejnik –typ, wysokość, długość
rury PE-RT o średnicy 17x2,0mm

V=50m³/h – ilość powietrza do wymiany w stolarnie okiennej zamontować nawietrzaki

Jednostka projektowa	e-System Edzbeta Andruszkiewicz Mikolajewo 10, 16-503 Krasnopol e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320	
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERZNIKACH Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny	
Etap	PROJEKT BUDOWLANY	
opracowanie		
Typu rysunku	1:100	
Projektant	Rysunek zamienny Instalacja c.o. i klimatyzacja piętro nr Wojciech Konrad Wołanin PDL0046/PW0504 24.02.2022r.	
Sprawdzający	mgr inż. Danuta Przeszlowska SGW-7560 24.02.2022r.	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM 24.02.2022r.		