



STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWŁAZOWA PP425 I  
PP315 ZLOKALIZOWANA NA TERENIE ZIELONYM

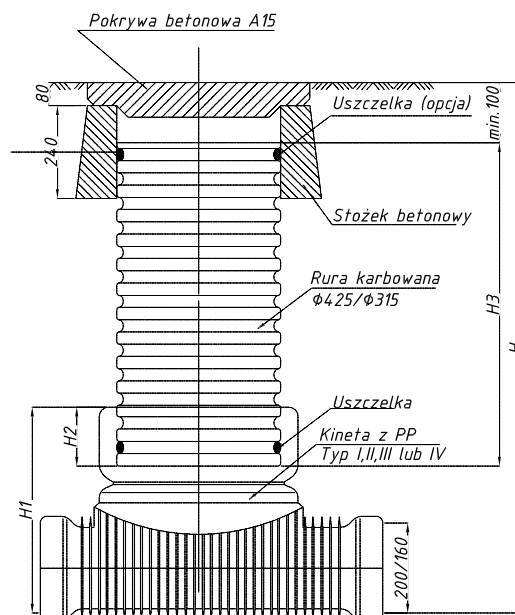

STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZEWODOWA DN1000

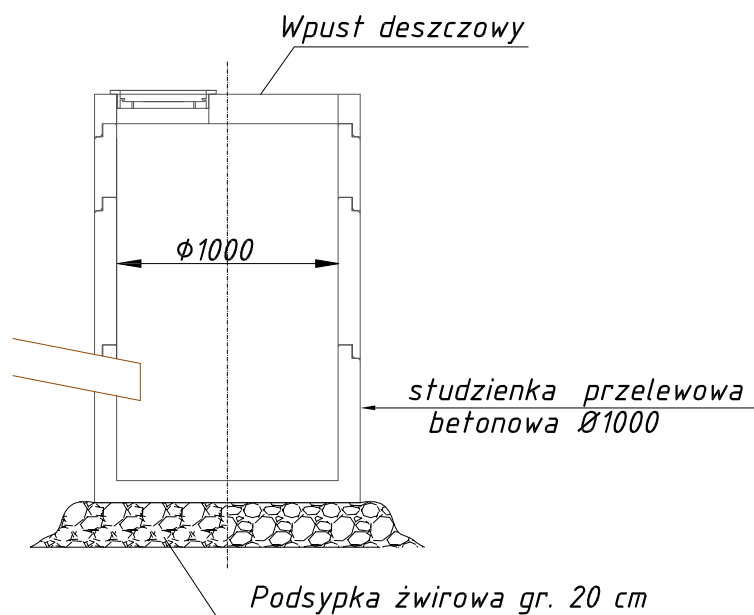

		<a href="http://www.san-system.com.pl">www.san-system.com.pl</a> <a href="mailto:biuro@san-system.com.pl">e-mail: biuro@san-system.com.pl</a>		
Wykonawca: <b>SAN- SYSTEM</b> ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT:	Pompownia wody w mcs. Dworczyko, gmina Sejny		Skala ---
	INWESTOR: Gmina Sejny, ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny	TEMAT: Schemat studni kanalizacji przelewowej		Nr rys. 11
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Branża konstrukcyjno-budowlana Projektant	mgr inż. Arkadiusz Papadopoulos	WAM/0127/POOK/07	marzec 2009r.	
Branża sanitarna Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	marzec 2009r.	
Branża sanitarna Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	marzec 2009r.	
Asystent projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk		marzec 2009r.	